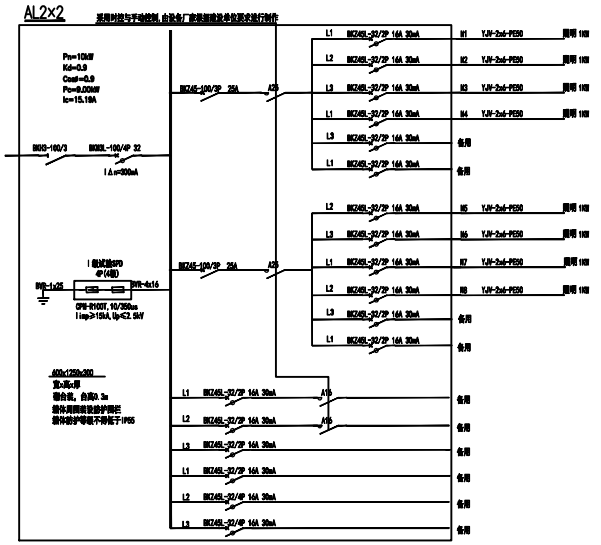

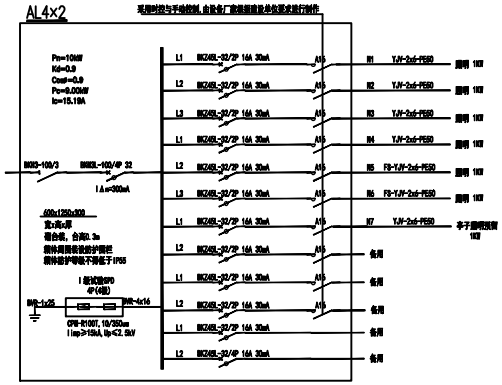

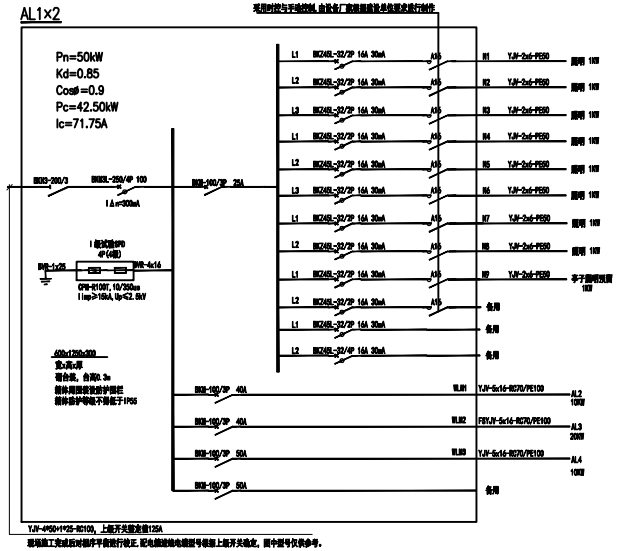

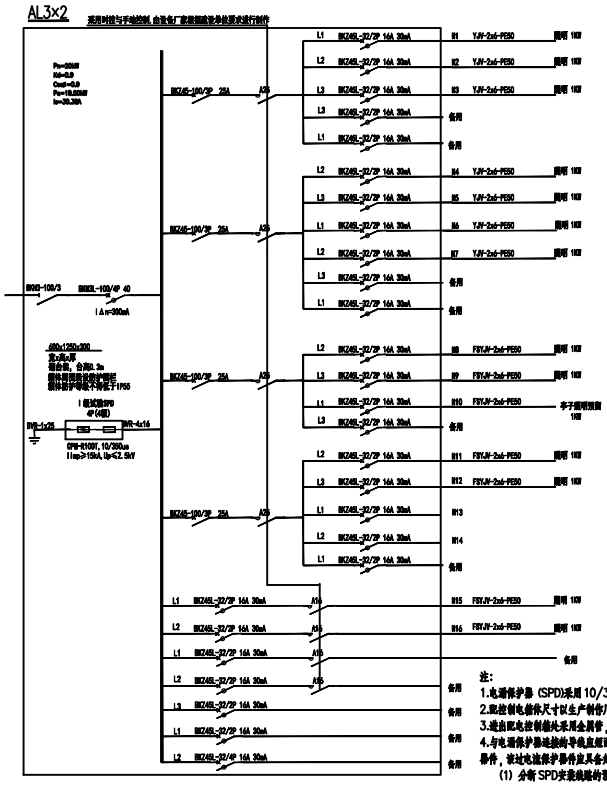

注：

1.电涌保护器（SPD)采用10/350微秒波形，标称放电电流为 15KA。

2.配控制电箱体尺寸以生产制作厂实际制作的为准。

3.进出配电控制箱从采用金属管，水平埋地部分采用 PE管。

4.与电涌保护器连接的导线应短而直，引线总长度不宜超过 0.5m。电涌保护器安装线路上应设置过电流保护器件，该过电流保护器件应具备如下能力：

(1) 分断SPD安装线路的预期短路电流；

(2) 耐受通过 SPD的电涌电流不断开；

(3)分断 SPD内置热保护所不能断开的工频电流。