



启迪设计集团股份有限公司  
Tus-Design Group Co., Ltd

股票简称：启迪设计  
股票代码：300500

# 苏滁文体中心建筑泛光照明

## 灯具规格书

2024年6月

启迪设计照明院



启迪设计集团照明研究院

TUS-DESIGN GROUP









启迪设计集团股份有限公司

Tus-Design Group Co., Ltd

股票简称：启迪设计

股票代码：300500

灯具配置概算总表

序号	编号	名称	安装位置	型号	品牌	产地	光源	功率(W)	光束角	色温	数量	单位	电压	图片
1	LKD-10W	LED定制轮廓灯	体育馆建筑屋顶	-	深圳爱克莱特, 德珂, 罗莱迪思	中国	LED	10	120°	RGBW (W4200K)		套	DC24V	
2	XQD1-36W	LED洗墙灯	文忠路建筑立面	-	深圳爱克莱特, 德珂, 罗莱迪思	中国	LED	36	10*60°	RGBW (W4200K)		套	DC24V	
3	XQD2-60W	LED洗墙灯	徽州路沿线建筑立面	-	深圳爱克莱特, 德珂, 罗莱迪思	中国	LED	60	10*60°	RGBW (W4200K)		套	DC24V	
4	XQD3-12W	LED洗墙灯	商业楼建筑屋顶	-	深圳爱克莱特, 德珂, 罗莱迪思	中国	LED	12	10*60°	RGBW (W4200K)		套	DC24V	
5	TG01-36W	LED线型投光灯	竖向格栅两侧	-	深圳爱克莱特, 德珂, 罗莱迪思	中国	LED	36	15°	RGBW (W4200K)		套	DC24V	
6	DGY-1W	LED点光源	徽州路沿线建筑立面穿孔幕墙	-	深圳爱克莱特, 德珂, 罗莱迪思	中国	LED	1	110°	5000K		套	DC24V	

Notes 注意事项：

1. 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸. Exact dimensions to be verified on site by contractor.
1. 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸. Exact dimensions to be verified on site by contractor.
3. 变压器由电子工程师提供安装之位置. Transformer to be located by electrical engineer.

TUS


启迪设计集团股份有限公司  
Tus-Design Group Co., Ltd股票简称：启迪设计  
股票代码：300500

## 苏滁文体中心建筑照明灯具规格书

灯具编号：	LK01	LED定制轮廓灯
灯具长度	1m/0.5m/0.3m	
灯具布置区域	建筑顶部天际线	
参考品牌	深圳爱克莱特，德珂，罗莱迪思	

灯具外形	配光曲线

## 尺寸图

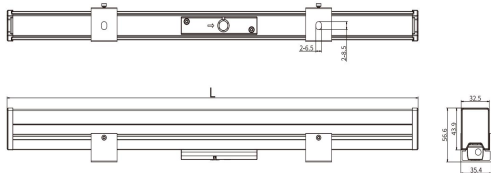平卡支架 尺寸:1000x32.5x56.6mm 重量:0.7kg  
L=1000/500/300mm

效果图	安装示意图

灯具材质及颜色	安装要求
外壳与幕墙安装位同色处理； 磨砂面罩，出光均匀，柔和，无暗区；	灯具固定于角码，详见节点；

## 详细参数

功率 10W	电压 DC24V	光源 LED	IP等级 IP66	显色指数 ≥80	光通量 550lm
控制方式 DMX512	色温 RGBW (4200K)	角度 120°	使用寿命 ≥50000H	光源芯片 欧司朗/CREE	色容差 SDCM≤5



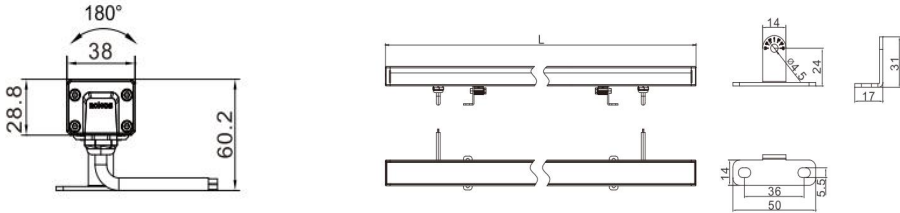


Notes 注意事项：

- 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸。Exact dimensions to be verified on site by contractor.
- 承包商需提供施工图纸/灯具样板给灯光顾问审批。Contractor to submit shop drawings / samples to lighting consultant for verifications and approval.
- 变压器由电子工程师提供安装之位置。Transformer to be located by electrical engineer.

TUS

启迪设计集团股份有限公司  
Tus-Design Group Co., Ltd股票简称：启迪设计  
股票代码：300500

## 苏滁文体中心建筑照明灯具规格书

灯具编号：	XQ01	LED洗墙灯			
灯具长度	1m/0.5m/0.3m				
灯具布置区域	建筑立面				
参考品牌	深圳爱克莱特，德珂， 罗莱迪思				
灯具外形		配光曲线			
					
尺寸图					
					
效果图		安装示意图			
					
灯具材质及颜色		安装要求			
外壳颜色与安装位同色处理， 灯具带遮光板， 灯具采取防眩措施（格栅/蜂窝罩）；		安装于建筑挑檐上方， 灯具中心离墙距离暂定10cm，落地以现场试样而定；			
详细参数					
功率	电压	光源	IP等级	显色指数	光通量
36W	DC24V	LED	IP66	≥80	1787lm
控制方式	色温	角度	使用寿命	光源芯片	色容差
DMX512	RGBW (W4200K)	10°*60°	≥50000H	欧司朗/CREE	SDCM≤5
Notes 注意事项： 1. 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸。Exact dimensions to be verified on site by contractor. 2. 承包商需提供施工图纸/灯具样板给灯光顾问审批。Contractor to submit shop drawings / samples to lighting consultant for verifications and approval. 3. 变压器由电子工程师提供安装之位置。Transformer to be located by electrical engineer.					

TUS



启迪设计集团股份有限公司  
Tus-Design Group Co., Ltd

股票简称：启迪设计  
股票代码：300500


## 苏滁文体中心建筑照明灯具规格书

灯具编号：	XQ02	LED洗墙灯
灯具长度	0.5m/0.3m	
灯具布置区域	建筑立面	
参考品牌	深圳爱克莱特，德珂，罗莱迪思	


### 灯具外形



### 配光曲线




### 尺寸图

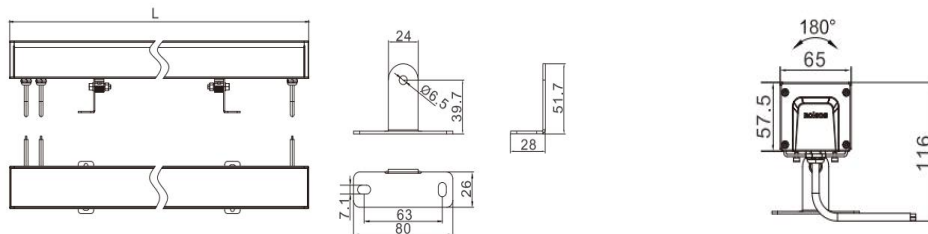

### 效果图



### 安装示意图



### 灯具材质及颜色

外壳颜色与安装位同色处理，灯具带遮光板，灯具采取防眩措施（格栅/蜂窝罩）；

### 安装要求

安装于退台上，灯具中心离墙距离暂定10cm，落地以现场试样而定；

### 详细参数

功率	电压	光源	IP等级	显色指数	光通量
60W	DC24V	LED	IP66	≥80	2200lm
控制方式	色温	角度	使用寿命	光源芯片	色容差
DMX512	RGBW (W4200K)	10°*60°	≥50000H	欧司朗/CREE	SDCM≤5

Notes 注意事项：

1. 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸。Exact dimensions to be verified on site by contractor.
2. 承包商需提供施工图纸/灯具样板给灯光顾问审批。Contractor to submit shop drawings / samples to lighting consultant for verifications and approval.
3. 变压器由电子工程师提供安装之位置。Transformer to be located by electrical engineer.

TUS

启迪设计集团股份有限公司  
Tus-Design Group Co., Ltd股票简称：启迪设计  
股票代码：300500


## 苏滁文体中心建筑照明灯具规格书

灯具编号：	XQ02	LED洗墙灯
灯具长度	1m/0.5m/0.3m	
灯具布置区域	建筑立面	
参考品牌	深圳爱克莱特，德珂，罗莱迪思	


## 灯具外形




## 配光曲线




## 尺寸图

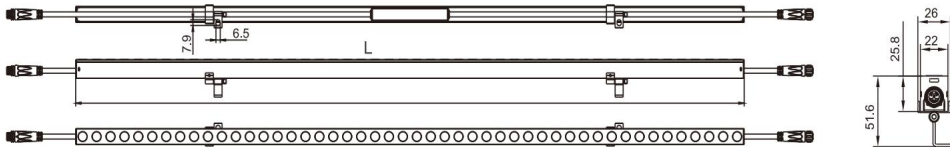

## 效果图

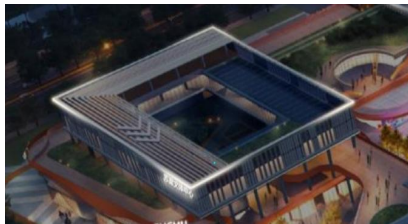

## 安装示意图



## 灯具材质及颜色

铝合金材质，灯具与安装处幕墙同色处理；

## 安装要求

安装于建筑顶部凹槽

## 详细参数

功率	电压	光源	IP等级	显色指数	光通量
12W (48*0.25)	DC24V	LED	IP66	≥80	> 70lm/w
控制方式	色温	角度	使用寿命	光源芯片	色容差
DMX512	3000K (W4200)	10°*60°	≥50000H	欧司朗/CREE	SDCM≤5

Notes 注意事项：

- 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸。Exact dimensions to be verified on site by contractor.
- 承包商需提供施工图纸/灯具样板给灯光顾问审批。Contractor to submit shop drawings / samples to lighting consultant for verifications and approval.
- 变压器由电子工程师提供安装之位置。Transformer to be located by electrical engineer.

TUS





启迪设计集团股份有限公司  
Tus-Design Group Co., Ltd



股票简称：启迪设计  
股票代码：300500



## 苏滁文体中心建筑照明灯具规格书

灯具编号：	TG01	LED线型投光灯
灯具长度	0.5m	
灯具布置区域	建筑立面	
参考品牌	深圳爱克莱特，德珂，罗莱迪思	

灯具外形	配光曲线
	

### 尺寸图

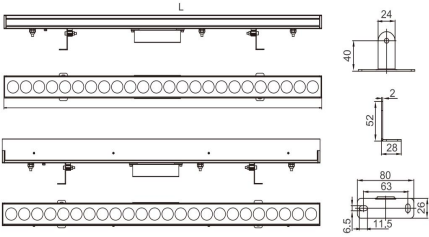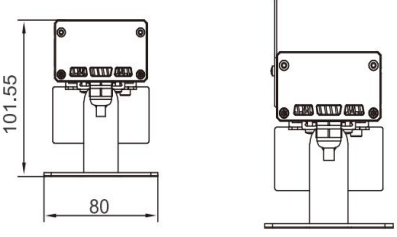	
--	---

效果图	安装示意图
	

灯具材质及颜色	安装要求
灯具外观与幕墙安装处同色处理；灯具带遮光板，灯珠带防眩措施（蜂窝/格栅）；	安装于格栅面，灯具离格栅距离暂定10cm，落地以现场试样而定；






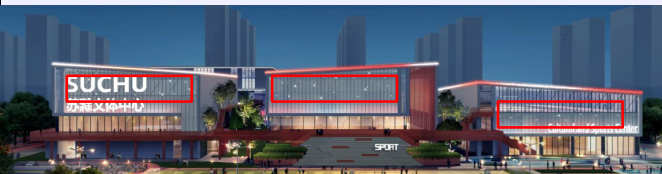
### 详细参数

功率	电压	光源	IP等级	显色指数	光通量
36W	DC24V	LED	IP66	≥80	1787lm
控制方式	色温	角度	使用寿命	光源芯片	色容差
DMX512	RGBW (W4200K)	15°	≥50000H	欧司朗/CREE	SDCM≤5

Notes 注意事项：

1. 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸。Exact dimensions to be verified on site by contractor.
2. 承包商需提供施工图纸/灯具样板给灯光顾问审批。Contractor to submit shop drawings / samples to lighting consultant for verifications and approval.
3. 变压器由电子工程师提供安装之位置。Transformer to be located by electrical engineer.



TUS		<div><div></div><div>启迪设计集团股份有限公司 Tus-Design Group Co., Ltd</div></div> <div>股票简称：启迪设计 股票代码：300500</div>			
苏滁文体中心建筑照明灯具规格书					
灯具编号：	DG01	LED点光源			
灯具长度	/				
灯具布置区域	建筑立面				
参考品牌	深圳爱克莱特，德珂，罗莱迪思				
灯具外形		配光曲线			
					
尺寸图					
<div>前装卡扣安装</div> <div></div>					
效果图		安装示意图			
		前卡扣安装，详见大样图			
灯具材质及颜色		安装要求			
灯具与穿孔幕墙同色处理		灯具安装于穿孔幕墙内侧，前卡扣式安装，幕墙内部线槽走线			
详细参数					
功率 1	电压 DC24V	光源 LED	IP等级 IP66	显色指数 ≥80	光通量 > 20lm/w
控制方式 DMX512	色温 5000K	角度 110°	使用寿命 ≥50000H	光源芯片 欧司朗/CREE	色容差 SDCM≤5
Notes 注意事项： 1. 承包商需在工地复核所有需要的正确尺寸。Exact dimensions to be verified on site by contractor. 2. 承包商需提供施工图纸/灯具样板给灯光顾问审批。Contractor to submit shop drawings / samples to lighting consultant for verifications and approval. 3. 变压器由电子工程师提供安装之位置。Transformer to be located by electrical engineer.					